


CD - 3700

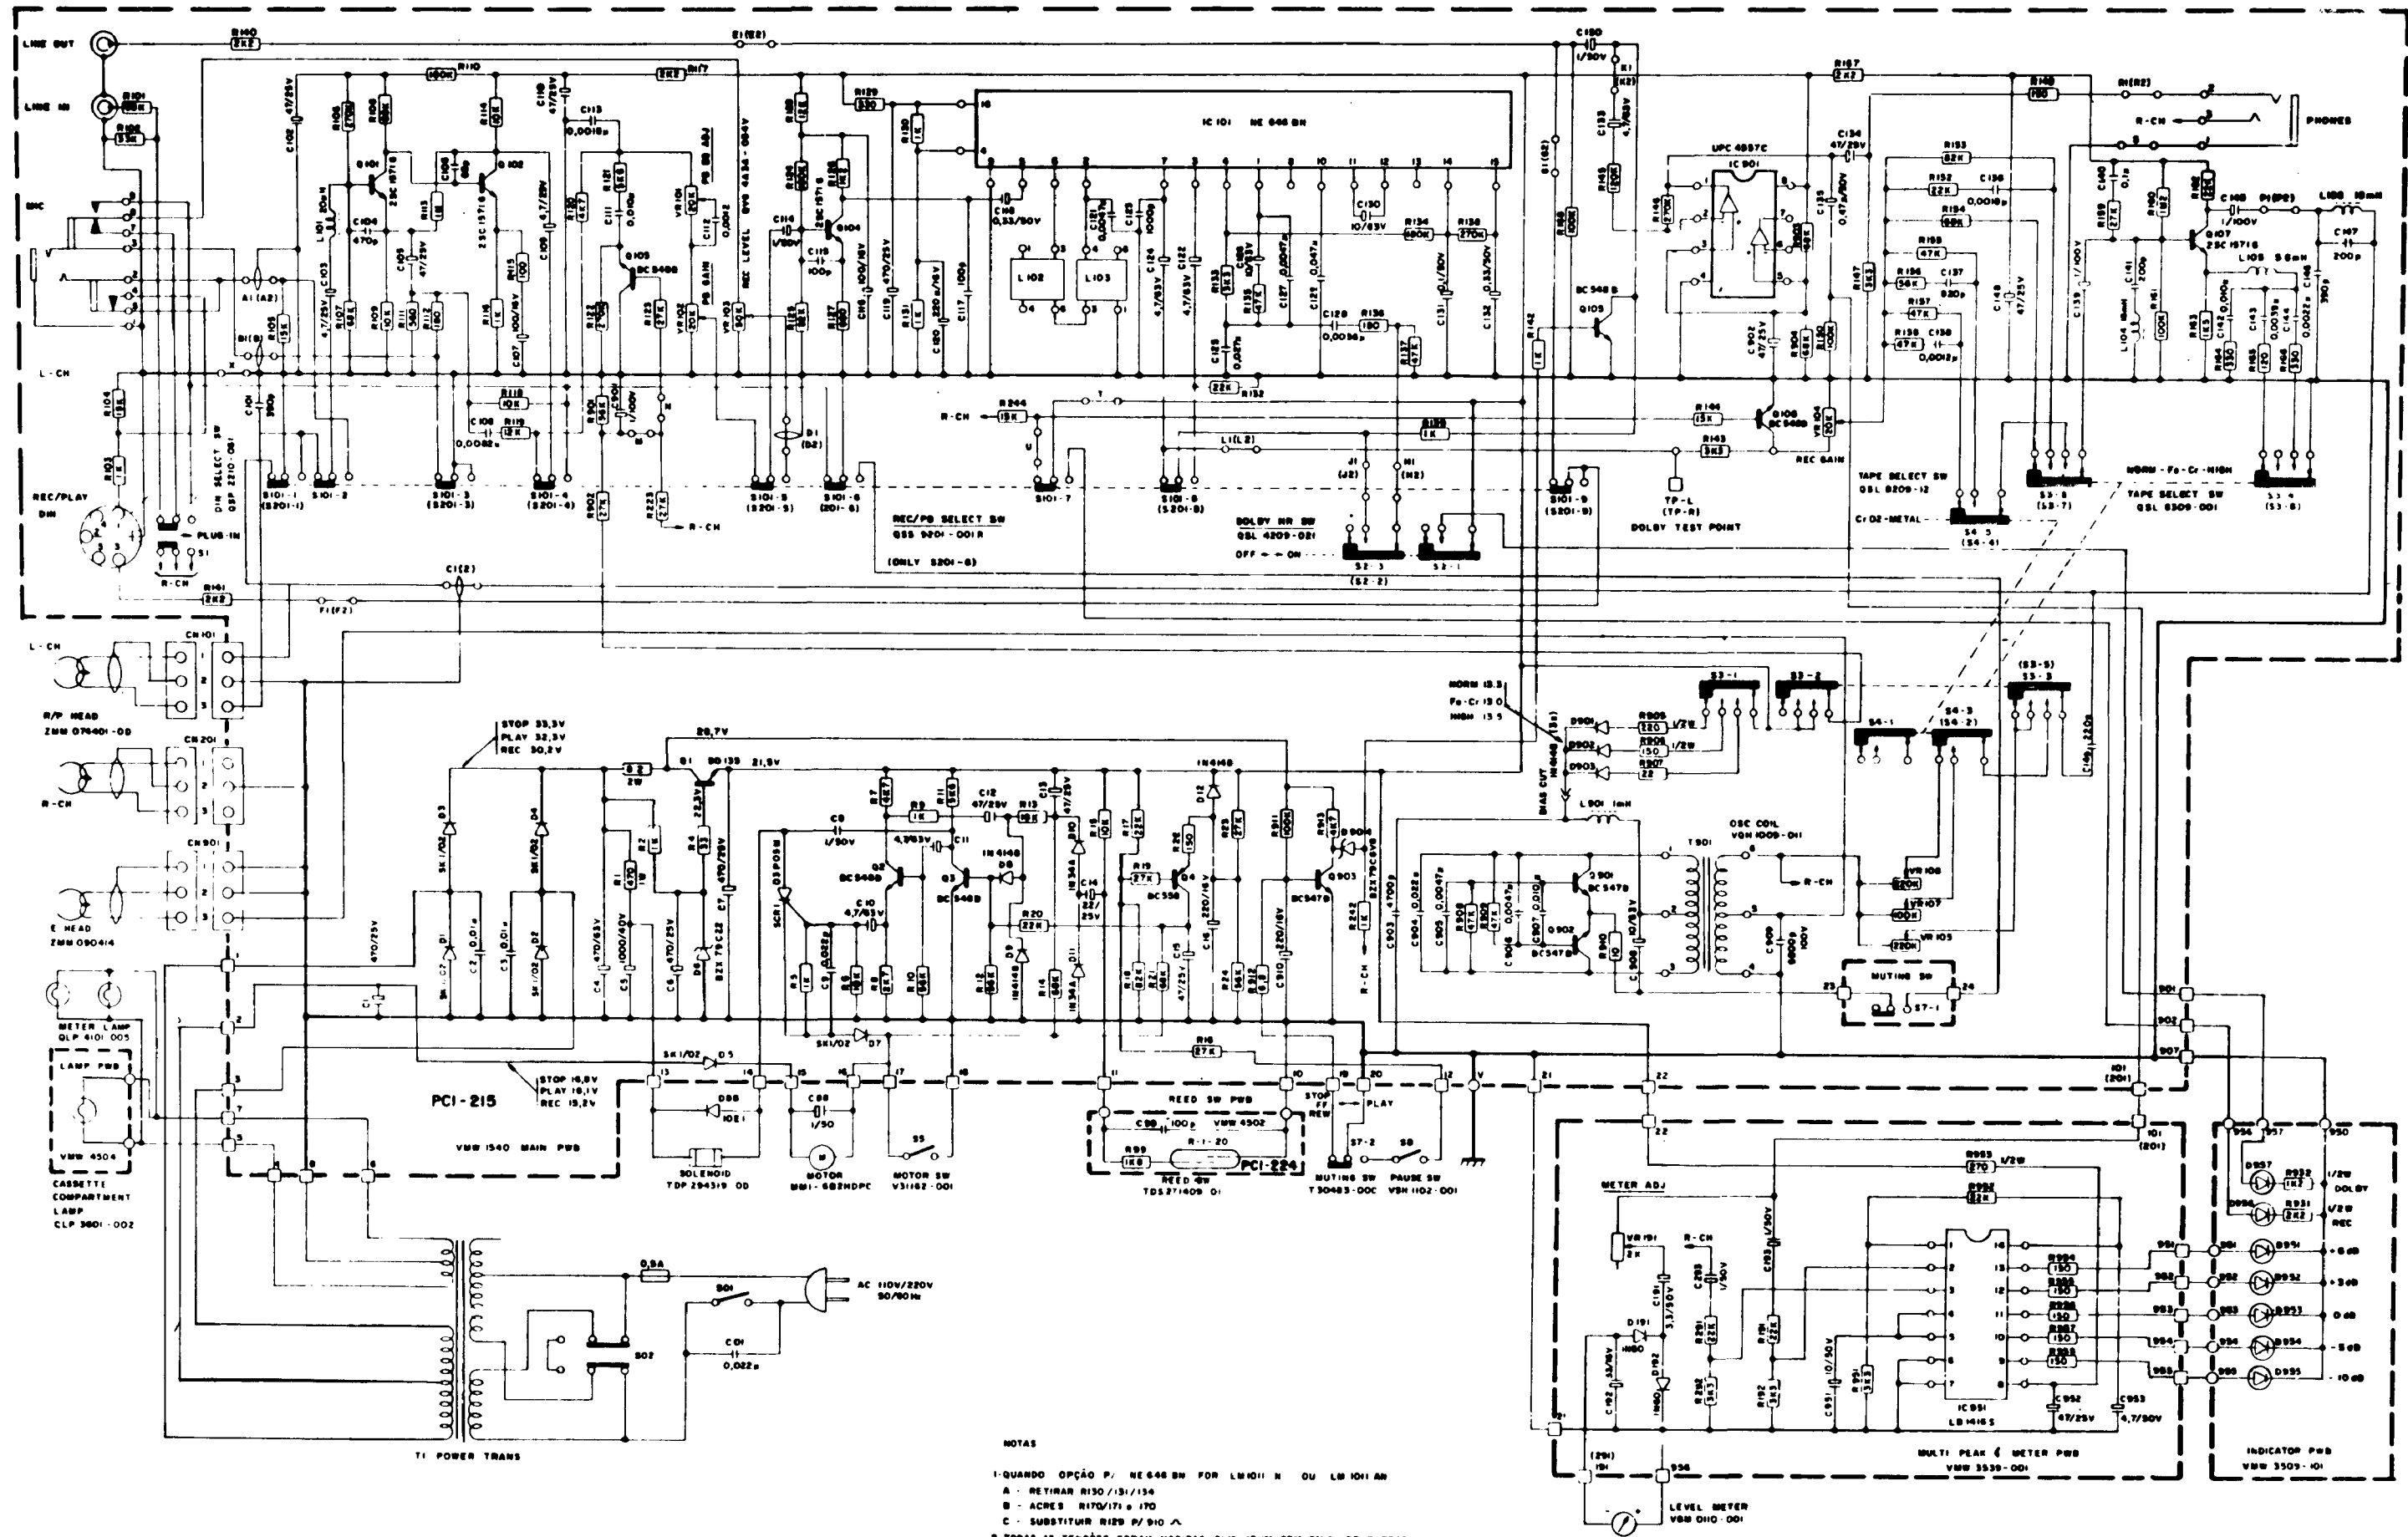

NOTAS

- 1- QUANDO OPÇÃO P, NE 646 BH FOR LM101 N OU LM101 AN
 - A - RETIRAR R130/131/134
 - B - ACRES R170/171 e 170
 - C - SUBSTITUIR R125 P/ 910 Λ
- 2- TODAS AS TENSÕES FORAM MEDIDAS COM VTVM SEM SINAL DE ENTRADA, CHAVE GRAY/REPROD (REC/PA) NA POS GRAY/REC, CHAVE SELETORA DE FITA (TAPE SELECT) NA POSIÇÃO METAL E CHAVE DOLBY NR NA POSIÇÃO DESLIGADO (OFF)
- 3- TODOS RESISTORES SÃO DE 1/4W 5%, SALVO ESPECIFICAÇÃO EM CONTRÁRIO
- 4- TODOS CAPACITORES ESTÃO INDICADOS EM PARÊNTESES () P = 10⁻¹² F, μ = 10⁻⁶ F