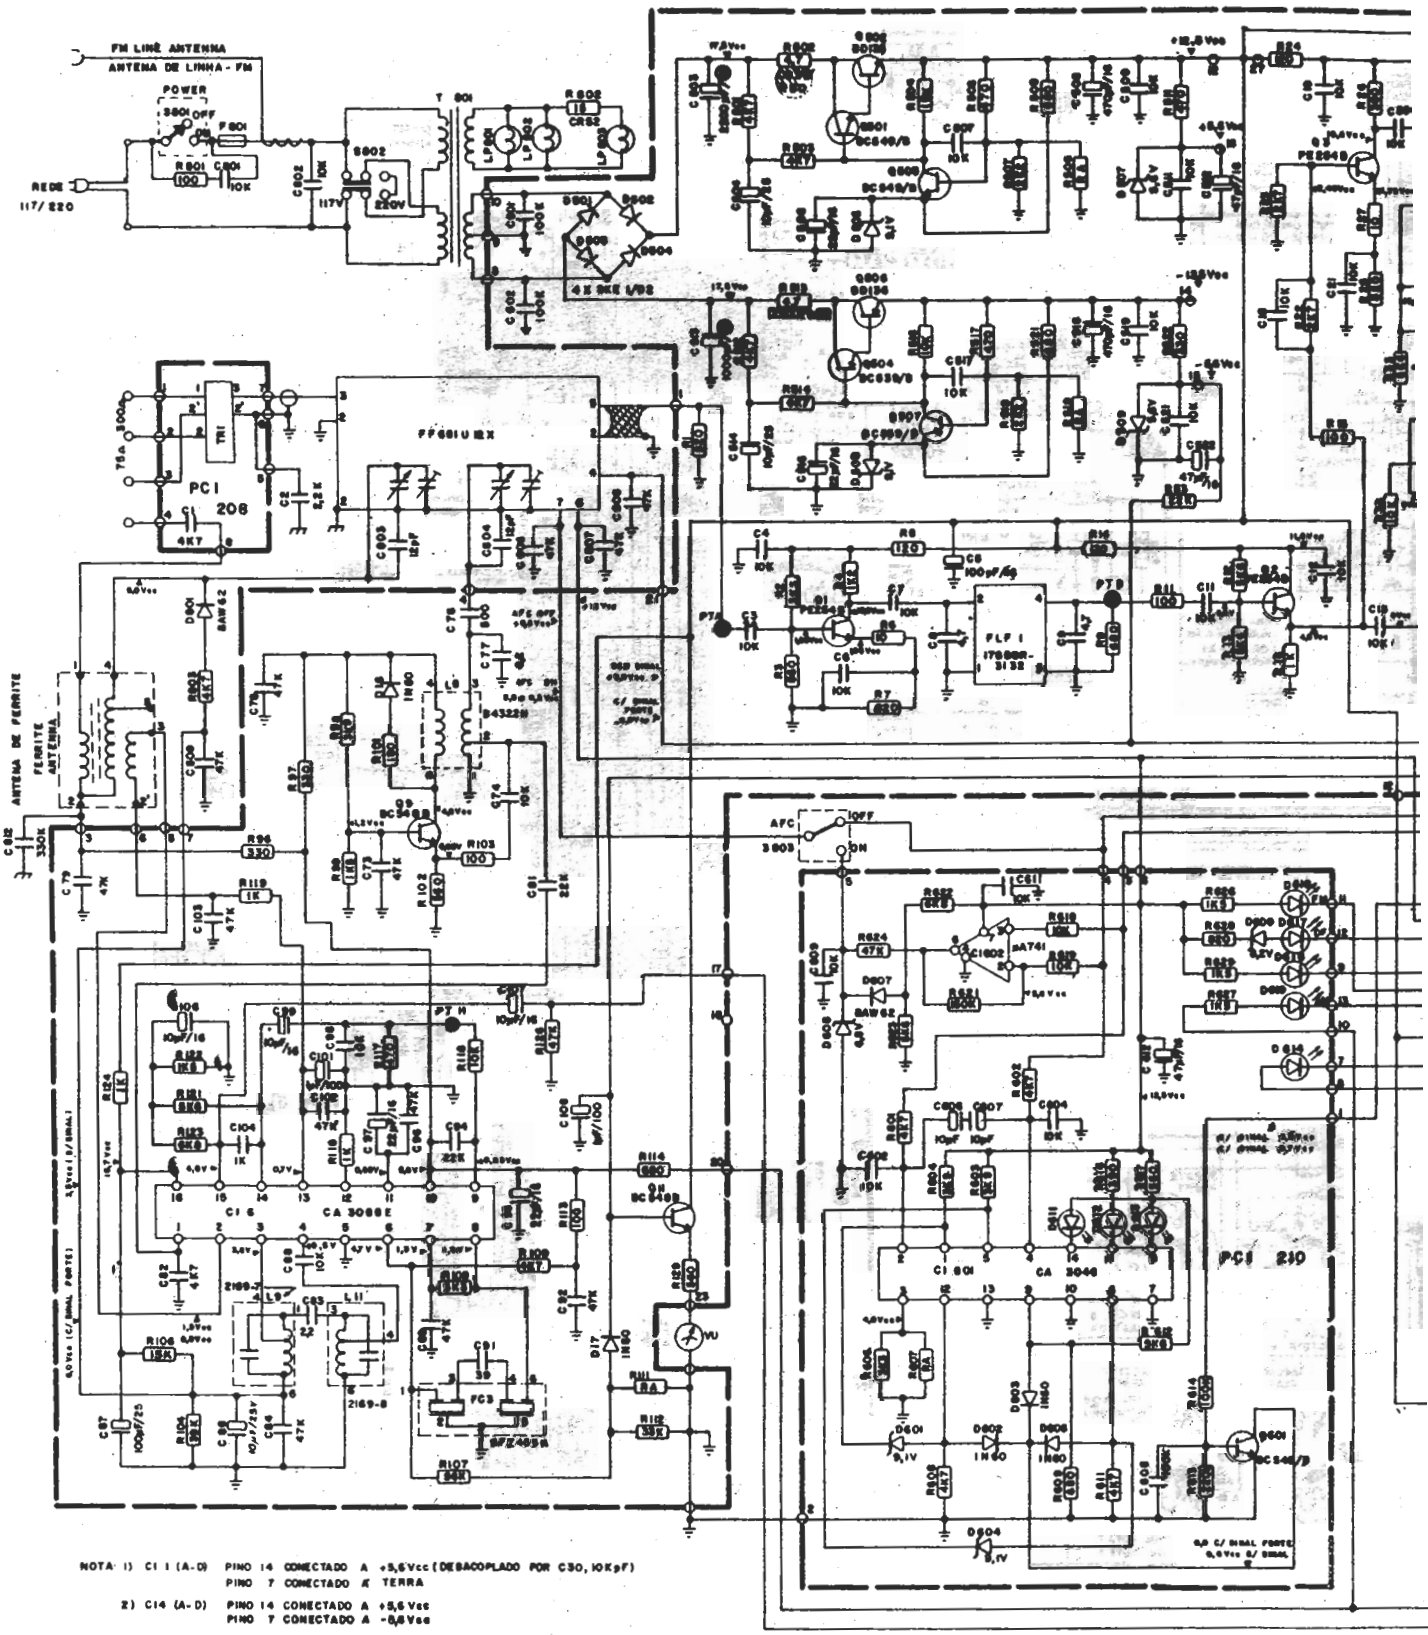

NOTA: 1) CI 1 (A-D) PINO 14 CONECTADO A +5,6Vcc (DESACOPLADO POR C30, 10KpF)
PINO 7 CONECTADO A TERRA

2) CI4 (A-D) PINO 14 CONECTADO A +5,6Vcc
PINO 7 CONECTADO A -5,6Vcc

) CI 1 (A-D) TERMINAL 14 CONECTED TO 45,6Vcc (DECOUPLING BY C30, 10KpF)
TERMINAL 7 CONECTED TO GROUND

2) CI 4 (A-D) TERMINAL 14 CONECTED TO +5,6Vcc
TERMINAL 7 CONECTED TO -5,6Vcc

3) RESISTORES ESPECIFICADOS EM Ω /5% CR 25

4) CAPACITORES pF

5) P/ OPÇÃO HA-N225W

6) OPÇÕES P/ CI-1/4 CD-4016A

PINTA VERMELHA

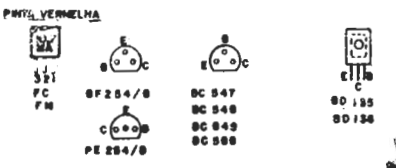

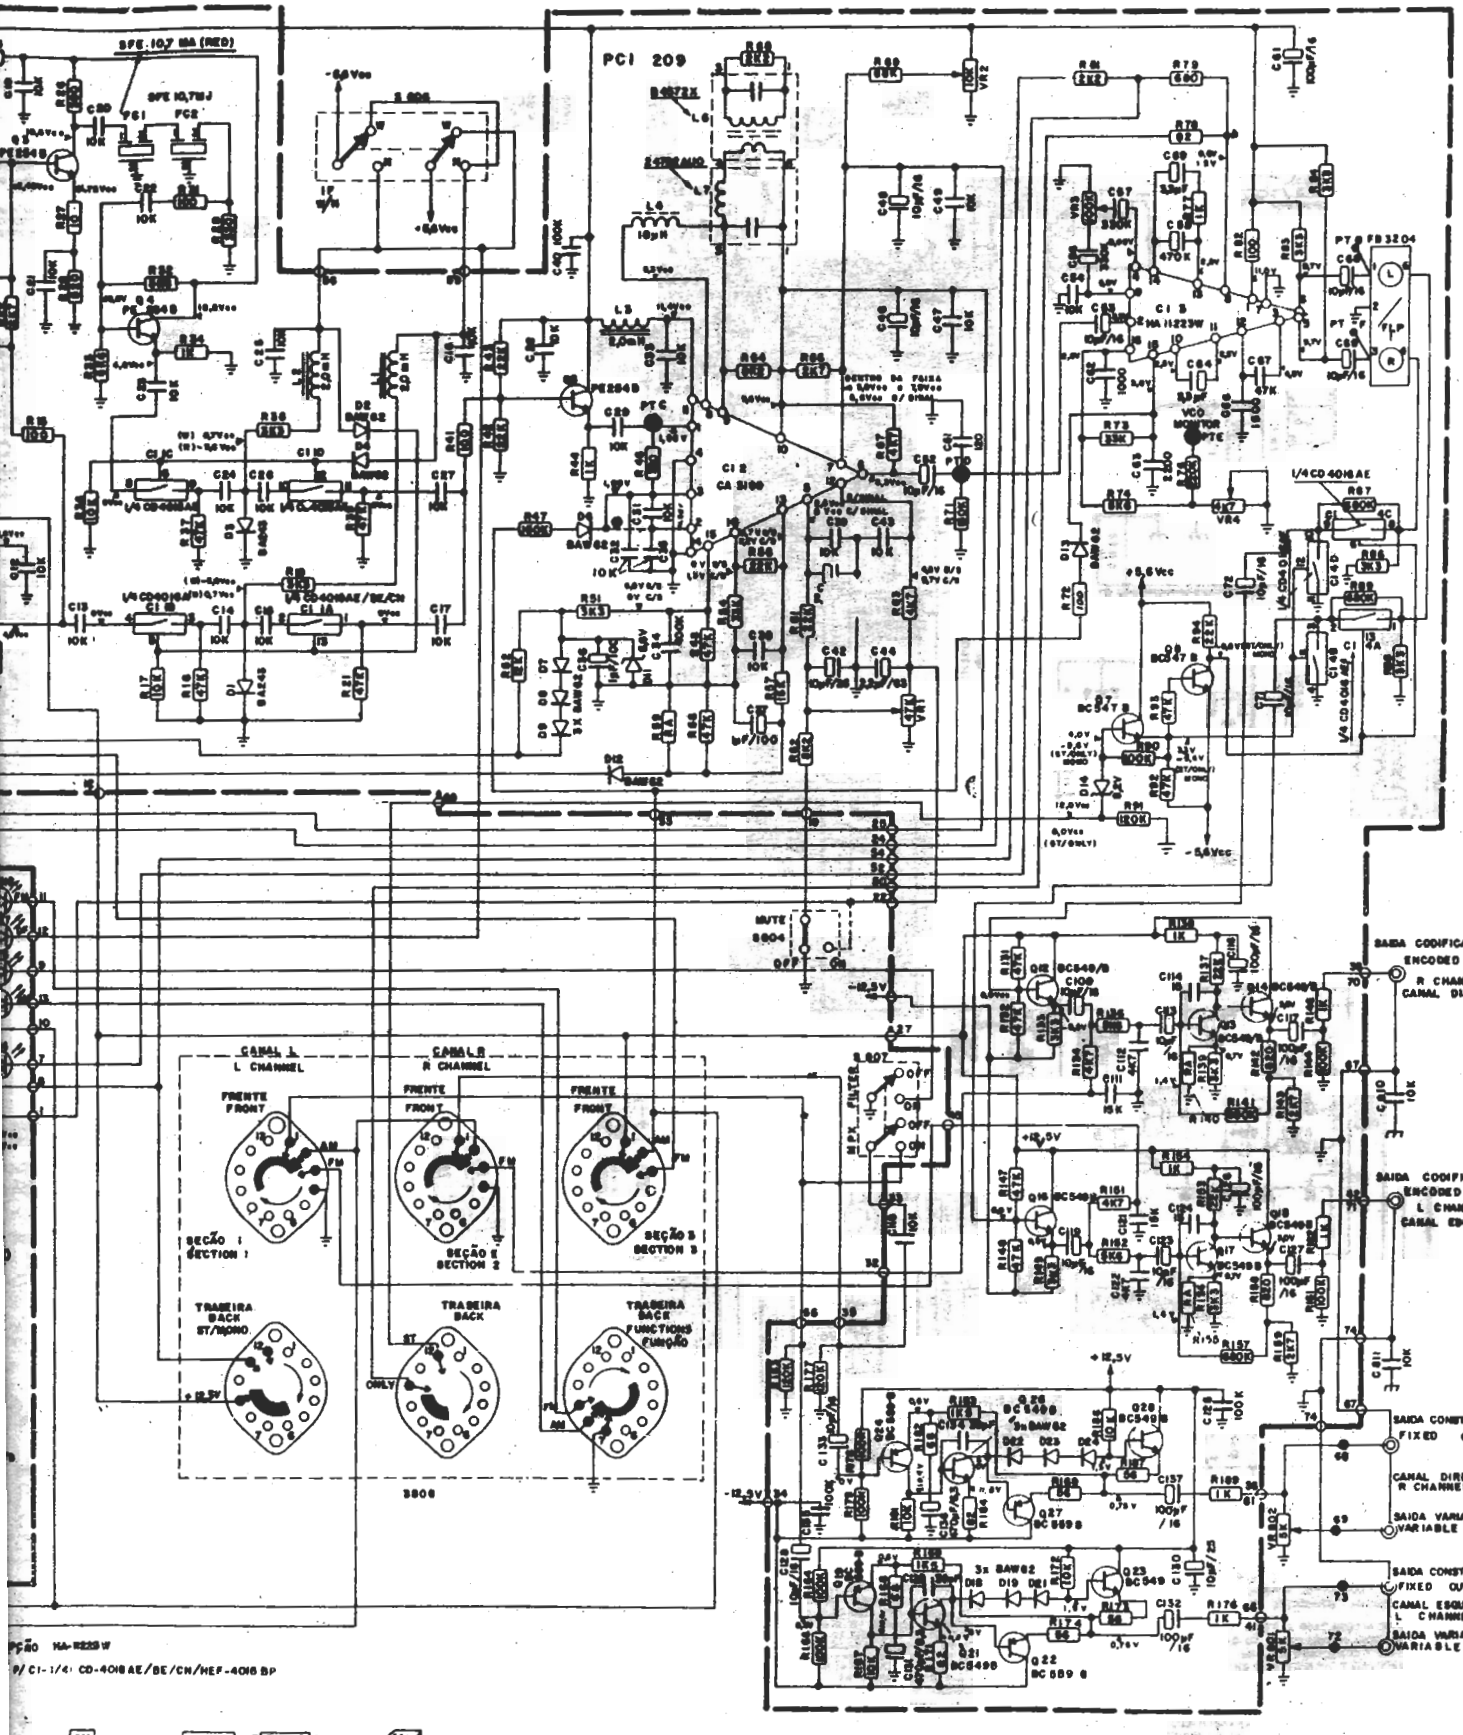

gigi.gomes@uol.com.br